



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований**

№ 05/105 от 26.03.2024 г.

Мною, Большаковой Натальей Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат №111 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара», ИНН 6318206903, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 78.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.2. п.2.5.3. внутренняя отделка помещений (стены, потолки и полы) имеют дефекты повреждений, следы протеканий и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в игровой комнате на 2 этаже, стены имеют бумажное покрытие;
- в туалетной комнате на 3 этаже на потолке следы протечки;
- в рекреации на 3 этаже правого крыла, нарушено покрытие подоконника;
- в мастерской отделочных работ, дощатое напольное покрытие с многочисленным трещинами, местами отсутствует краска;

СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе не установлен пароконвектомат.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г:**



№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	<p><b>-п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.2. п.2.5.3. Восстановить внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями а именно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в игровой комнате на 2 этаже, стены имеют бумажное покрытие;</li> <li>- в туалетной комнате на 3 этаже на потолке следы протечки;</li> <li>- в рекреации на 3 этаже правого крыла, нарушено покрытие подоконника;</li> <li>- в мастерской отделочных работ, дощатое напольное покрытие с многочисленным трещинами, местами отсутствует краска.</li> </ul>
СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	
2	<p><b>(Таблица 6.18.) Установить в горячем цехе пароконвектомат</b></p> <p>(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)</p>

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО «Школа-интернат №111 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13 каб. №416
- тел: 332-02-51
- E-mail: bolshakova\_nv@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.08.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

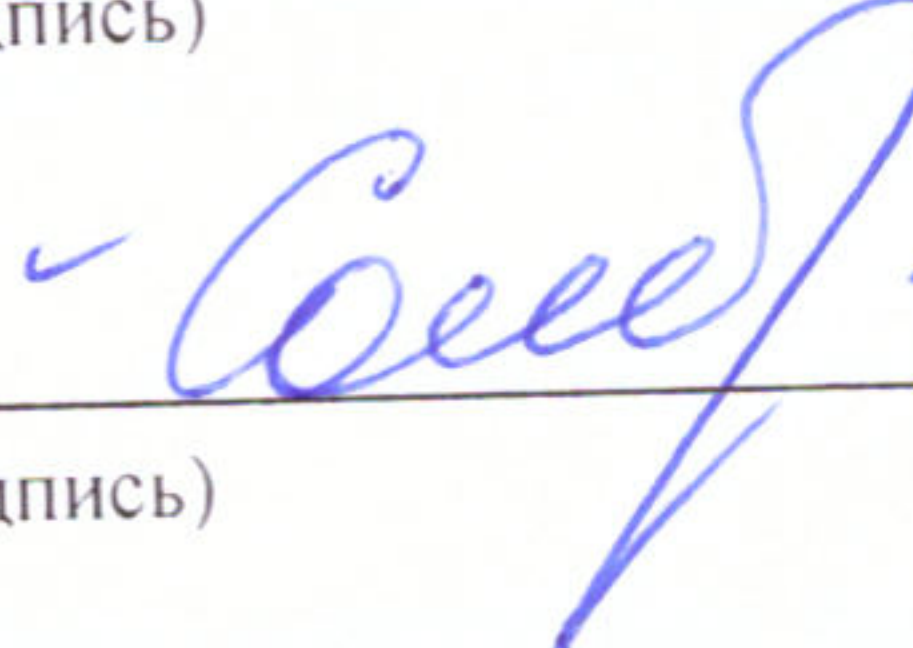
Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и подростков  
(должность лица, составившего предписание)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Большакова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 26.03.2024г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Соловях  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: smr\_adm@samara.edu.ru Самарское управление  
министерства образования науки Самарской области